

UBVT - Bollitori per acqua calda sanitaria




- bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione
- scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata
- isolamento in schiuma di poliuretano senza CFC, che consente di ridurre al minimo le dispersioni termiche
- mantellatura esterna realizzata in ABS
- anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione
- resistenza elettrica da 1500 W, 2300 W, 3000 W con termostato regolabile disponibile come optional

Modelli in acciaio smaltato vetrificato	Codice		Capacità l	N° scambiatori	Superficie serpentina m²	Scambio termico serpentina kW ⁽¹⁾	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg
UBVT 200 DC doppia serpentina	A7110592	C	225	2	0,76 sup. 1,2 inf.	24 sup. 36 inf.	1422,5x610 106
UBVT 200 SC singola serpentina	A7110591	C	225	1	1,2 inf.	36 inf.	1422,5x610 95
UBVT 300 DC doppia serpentina	A7110594	C	295	2	1 sup. 1,5 inf.	30 sup. 42 inf.	1795,5x610 128
UBVT 300 SC singola serpentina	A7110593	C	295	1	1,5 inf.	42 inf.	1795,5x610 113
UBVT 400 DC doppia serpentina	A7110596	C	400	2	1 sup. 1,8 inf.	30 sup. 48 inf.	1671,5x710 159
UBVT 400 SC singola serpentina	A7110595	C	400	1	1,8 inf.	48 inf.	1671,5x710 140
UBVT 500 DC doppia serpentina	A7682976	C	500	2	1 sup. 2,5 inf.	30 sup. 63 inf.	1812x811 205

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C


Disegni tecnici dimensionali

200 SC - 300 SC - 400 SC

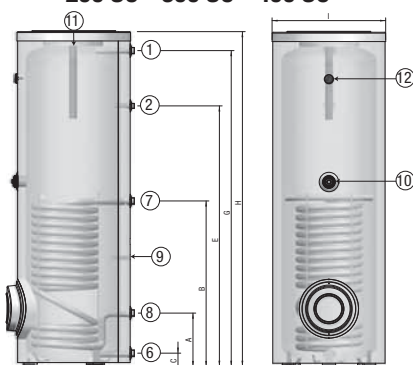

Modello	UBVT 200 SC	UBVT 300 SC	UBVT 400 SC
A	287	286	304
B	753	887	858
C	70,5	70,5	66,3
E	1080	1397	1214
G	1323,5	1694	1560
H	1422,5	1795,5	1671,5
I (Ø)	610	610	710
Isolamento	schiuma di poliuretano		
Spessore isolamento	50	50	50

200 DC - 300 DC - 400 DC - 500 DC

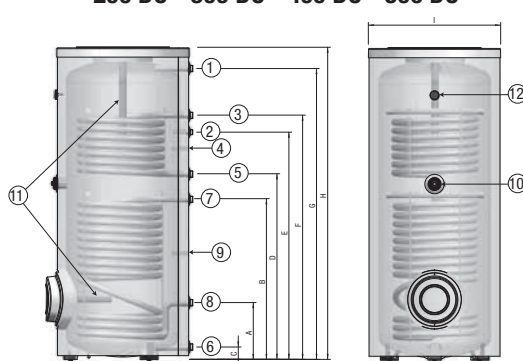

Modello	UBVT 200 DC	UBVT 300 DC	UBVT 400 DC	UBVT 500 DC
A	287	286	304	302,6
B	753	887	858	948
C	70,5	70,5	66,3	71
D	900	1127	994	1133
E	1080	1397	1219	1358
F	1170	1487	1309	1448
G	1323,5	1694	1560	1665,7
H	1422,5	1795,5	1671,5	1812
I (Ø)	610	610	710	811
Isolamento	schiuma di poliuretano			
Spessore isolamento	50	50	50	75

Legenda

1	Mandata dell'acqua calda sanitaria G1
2	Circolazione G 3/4"
3	Ingresso scambiatore G1
4	Sonda acqua calda sanitaria G1
5	Uscita dello scambiatore G1
6	Entrata acqua fredda sanitaria + Apertura di scarico G1
7	Ingresso scambiatore solare G1
8	Uscita scambiatore solare G1
9	Ubicazione sonda solare
10	Resistenza elettrica G1 1/2"
11	Anodo Ø 33 mm
12	Termometro
G	Filettatura esterna cilindrica, tenuta con guarnizione piatta